


Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплової енергії
на опалювальний сезон 2021/2022рр.
від котельні по вул. О. Бричука, 43-г

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	37.1	32.6
18	7	38.6	33.7
18	6	40.2	34.8
18	5	41.7	35.8
18	4	43.2	36.9
18	3	44.6	37.9
18	2	46.1	38.9
18	1	47.5	39.9
18	0	49.0	40.9
18	-1	50.4	41.8
18	-2	51.8	42.8
18	-3	53.2	43.7
18	-4	54.6	44.7
18	-5	55.9	45.6
18	-6	57.3	46.5
18	-7	58.6	47.4
18	-8	60.0	48.3
18	-9	61.3	49.2
18	-10	62.6	50.0
18	-11	64.0	50.9
18	-12	65.3	51.8
18	-13	66.6	52.6
18	-14	67.9	53.5
18	-15	69.2	54.3
18	-16	70.4	55.1
18	-17	71.7	56.0
18	-18	73.0	56.8
18	-19	74.2	57.6
18	-20	75.5	58.4
18	-21	76.8	59.2
18	-22	78.0	60.0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Усков П. О.


Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплової енергії
на опалювальний сезон 2021/2022рр.
від котельні по вул. О. Бричука, 55

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	35.9	32.4
18	7	37.4	33.5
18	6	38.8	34.6
18	5	40.2	35.7
18	4	41.6	36.7
18	3	43.0	37.7
18	2	44.3	38.7
18	1	45.7	39.7
18	0	47.0	40.7
18	-1	48.3	41.7
18	-2	49.6	42.6
18	-3	50.9	43.6
18	-4	52.2	44.5
18	-5	53.5	45.4
18	-6	54.7	46.3
18	-7	56.0	47.3
18	-8	57.2	48.2
18	-9	58.5	49.0
18	-10	59.7	49.9
18	-11	60.9	50.8
18	-12	62.2	51.7
18	-13	63.4	52.5
18	-14	64.6	53.4
18	-15	65.8	54.2
18	-16	67.0	55.1
18	-17	68.1	55.9
18	-18	69.3	56.7
18	-19	70.5	57.5
18	-20	71.7	58.4
18	-21	72.8	59.2
18	-22	74.0	60.0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Усков П. О.


Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоенергії
на опалювальний сезон 2021/2022рр.
від котельні по вул. Василькова, 1-а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	35.3	32.3
18	7	36.7	33.4
18	6	38.1	34.5
18	5	39.4	35.5
18	4	40.8	36.6
18	3	42.1	37.6
18	2	43.4	38.6
18	1	44.7	39.6
18	0	46.0	40.6
18	-1	47.2	41.6
18	-2	48.5	42.5
18	-3	49.7	43.5
18	-4	51.0	44.4
18	-5	52.2	45.3
18	-6	53.4	46.2
18	-7	54.6	47.1
18	-8	55.8	48.0
18	-9	57.0	48.9
18	-10	58.2	49.8
18	-11	59.4	50.7
18	-12	60.5	51.6
18	-13	61.7	52.4
18	-14	62.9	53.3
18	-15	64.0	54.1
18	-16	65.2	55.0
18	-17	66.3	55.8
18	-18	67.4	56.6
18	-19	68.6	57.5
18	-20	69.7	58.3
18	-21	70.8	59.1
18	-22	71.9	59.9

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Усков П. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"




С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплової енергії
на опалювальний сезон 2021/2022рр.
від котельні по вул. Гетьманська, 2а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	37.2	32.6
18	7	38.7	33.7
18	6	40.3	34.8
18	5	41.8	35.8
18	4	43.3	36.9
18	3	44.8	37.9
18	2	46.2	38.9
18	1	47.7	39.9
18	0	49.1	40.9
18	-1	50.5	41.9
18	-2	51.9	42.8
18	-3	53.3	43.7
18	-4	54.7	44.7
18	-5	56.1	45.6
18	-6	57.5	46.5
18	-7	58.8	47.4
18	-8	60.2	48.3
18	-9	61.5	49.2
18	-10	62.8	50.1
18	-11	64.2	50.9
18	-12	65.5	51.8
18	-13	66.8	52.6
18	-14	68.1	53.5
18	-15	69.4	54.3
18	-16	70.7	55.1
18	-17	71.9	56.0
18	-18	73.2	56.8
18	-19	74.5	57.6
18	-20	75.7	58.4
18	-21	77.0	59.2
18	-22	78.3	60.0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Усков П. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"




ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК


центрального регулювання відпуску теплової енергії
на опалювальний сезон 2021/2022рр.
від котельні м-н 4, б.41-а (кришна)

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	33.5	31.5
18	7	34.7	32.6
18	6	36.0	33.6
18	5	37.2	34.6
18	4	38.4	35.6
18	3	39.5	36.6
18	2	40.7	37.5
18	1	41.9	38.5
18	0	43.0	39.4
18	-1	44.1	40.4
18	-2	45.2	41.3
18	-3	46.3	42.2
18	-4	47.4	43.1
18	-5	48.5	44.0
18	-6	49.6	44.9
18	-7	50.7	45.7
18	-8	51.7	46.6
18	-9	52.8	47.4
18	-10	53.8	48.3
18	-11	54.9	49.1
18	-12	55.9	50.0
18	-13	56.9	50.8
18	-14	57.9	51.6
18	-15	59.0	52.4
18	-16	60.0	53.3
18	-17	61.0	54.1
18	-18	62.0	54.9
18	-19	63.0	55.7
18	-20	64.0	56.4
18	-21	64.9	57.2
18	-22	65.9	58.0

Розрахунок склав:  Біденко В.М.

Головний інженер:  Усков П. О.


Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"


С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоносителя
на опалювальний сезон 2021/2022 рр.
від котельні по вул. Лозовського, 8

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	37.3	32.9
18	7	38.8	34.0
18	6	40.4	35.2
18	5	41.9	36.2
18	4	43.4	37.3
18	3	44.9	38.4
18	2	46.4	39.4
18	1	47.8	40.4
18	0	49.3	41.4
18	-1	50.7	42.4
18	-2	52.1	43.4
18	-3	53.5	44.4
18	-4	54.9	45.3
18	-5	56.3	46.3
18	-6	57.7	47.2
18	-7	59.0	48.1
18	-8	60.4	49.0
18	-9	61.7	49.9
18	-10	63.1	50.8
18	-11	64.4	51.7
18	-12	65.7	52.6
18	-13	67.0	53.5
18	-14	68.3	54.4
18	-15	69.6	55.2
18	-16	70.9	56.1
18	-17	72.2	56.9
18	-18	73.5	57.8
18	-19	74.7	58.6
18	-20	76.0	59.4
18	-21	77.3	60.3
18	-22	78.5	61.1

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Усков П. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоносія
на опалювальний сезон 2021/2022 рр.
від котельні по вул. Переможців, 14

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T'_1	T_2
18	8	41.1	36.8	32.6
18	7	43.0	38.4	33.7
18	6	45.0	39.9	34.8
18	5	46.9	41.4	35.8
18	4	48.8	42.8	36.9
18	3	50.7	44.3	37.9
18	2	52.5	45.7	38.9
18	1	54.4	47.1	39.9
18	0	56.2	48.5	40.9
18	-1	58.0	49.9	41.8
18	-2	59.8	51.3	42.8
18	-3	61.6	52.7	43.7
18	-4	63.4	54.1	44.7
18	-5	65.2	55.4	45.6
18	-6	67.0	56.7	46.5
18	-7	68.7	58.1	47.4
18	-8	70.5	59.4	48.3
18	-9	72.2	60.7	49.2
18	-10	73.9	62.0	50.1
18	-11	75.7	63.3	50.9
18	-12	77.4	64.6	51.8
18	-13	79.1	65.9	52.7
18	-14	80.8	67.1	53.5
18	-15	82.5	68.4	54.4
18	-16	84.2	69.7	55.2
18	-17	85.8	70.9	56.0
18	-18	87.5	72.2	56.8
18	-19	89.2	73.4	57.7
18	-20	90.9	74.7	58.5
18	-21	92.5	75.9	59.3
18	-22	94.2	77.1	60.1

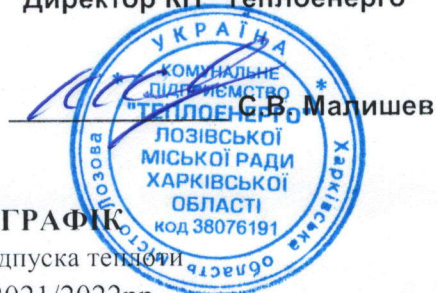
94

60

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.


Головний інженер:  Усков П. О.


Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплової енергії
на опалювальний сезон 2021/2022рр.
від котельні по вул. Покровська, 22-а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	33.1	30.2
18	7	34.4	31.1
18	6	35.6	32.1
18	5	36.8	33.0
18	4	37.9	33.8
18	3	39.1	34.7
18	2	40.2	35.6
18	1	41.4	36.4
18	0	42.5	37.2
18	-1	43.6	38.0
18	-2	44.7	38.9
18	-3	45.8	39.7
18	-4	46.9	40.4
18	-5	48.0	41.2
18	-6	49.0	42.0
18	-7	50.1	42.8
18	-8	51.1	43.5
18	-9	52.2	44.3
18	-10	53.2	45.0
18	-11	54.3	45.8
18	-12	55.3	46.5
18	-13	56.3	47.2
18	-14	57.3	48.0
18	-15	58.3	48.7
18	-16	59.3	49.4
18	-17	60.3	50.1
18	-18	61.3	50.8
18	-19	62.3	51.5
18	-20	63.3	52.2
18	-21	64.3	52.9
18	-22	65.3	53.5

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Усков П. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплової енергії
на опалювальний сезон 2021/2022рр.
від котельні по вул. Правди, 4-в

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T 1	T 2
18	8	38.0	32.8
18	7	39.6	34.0
18	6	41.2	35.1
18	5	42.8	36.1
18	4	44.4	37.2
18	3	46.0	38.2
18	2	47.5	39.2
18	1	49.0	40.3
18	0	50.5	41.2
18	-1	52.0	42.2
18	-2	53.5	43.2
18	-3	54.9	44.1
18	-4	56.4	45.1
18	-5	57.8	46.0
18	-6	59.3	46.9
18	-7	60.7	47.8
18	-8	62.1	48.7
18	-9	63.5	49.6
18	-10	64.9	50.5
18	-11	66.3	51.4
18	-12	67.7	52.2
18	-13	69.0	53.1
18	-14	70.4	53.9
18	-15	71.8	54.8
18	-16	73.1	55.6
18	-17	74.5	56.4
18	-18	75.8	57.3
18	-19	77.1	58.1
18	-20	78.5	58.9
18	-21	79.8	59.7
18	-22	81.1	60.5

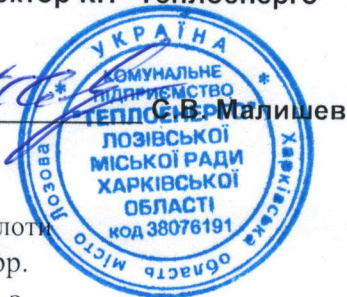
Розрахунок склав:

Бідненко В.М.

Головний інженер:

Усков П. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК


центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2021/2022рр.
від котельні по вул. Свободи, 2-3
включаючи споживачів кот. мкн 6, 6.2-в

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T'_1	T_2
18	8	42.1	37.0	31.9
18	7	44.2	38.6	33.0
18	6	46.2	40.1	34.0
18	5	48.3	41.6	35.0
18	4	50.3	43.1	36.0
18	3	52.2	44.6	37.0
18	2	54.2	46.1	37.9
18	1	56.2	47.5	38.9
18	0	58.1	49.0	39.8
18	-1	60.0	50.4	40.7
18	-2	62.0	51.8	41.6
18	-3	63.9	53.2	42.5
18	-4	65.8	54.6	43.4
18	-5	67.7	55.9	44.2
18	-6	69.5	57.3	45.1
18	-7	71.4	58.7	46.0
18	-8	73.2	60.0	46.8
18	-9	75.1	61.4	47.6
18	-10	76.9	62.7	48.4
18	-11	78.8	64.0	49.3
18	-12	80.6	65.3	50.1
18	-13	82.4	66.6	50.9
18	-14	84.2	67.9	51.7
18	-15	86.0	69.2	52.5
18	-16	87.8	70.5	53.2
18	-17	89.6	71.8	54.0
18	-18	91.4	73.1	54.8
18	-19	93.2	74.4	55.5
18	-20	95.0	75.6	56.3
18	-21	96.7	76.9	57.1
18	-22	98.5	78.2	57.8

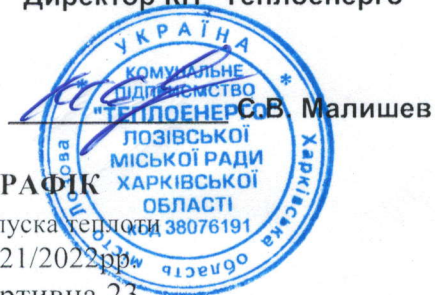
98

58

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Усков П. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплової енергії
на опалювальний сезон 2021/2022 рр.
від котельні по вул. Спортивна, 23

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T'_1	T_2
18	8	42.1	37.4	32.6
18	7	44.2	39.0	33.7
18	6	46.2	40.5	34.8
18	5	48.2	42.0	35.9
18	4	50.2	43.6	36.9
18	3	52.2	45.1	37.9
18	2	54.1	46.5	38.9
18	1	56.1	48.0	39.9
18	0	58.0	49.5	40.9
18	-1	59.9	50.9	41.9
18	-2	61.8	52.3	42.8
18	-3	63.7	53.7	43.8
18	-4	65.6	55.2	44.7
18	-5	67.5	56.5	45.6
18	-6	69.3	57.9	46.5
18	-7	71.2	59.3	47.4
18	-8	73.0	60.7	48.3
18	-9	74.9	62.0	49.2
18	-10	76.7	63.4	50.1
18	-11	78.5	64.7	50.9
18	-12	80.3	66.0	51.8
18	-13	82.1	67.4	52.6
18	-14	83.9	68.7	53.5
18	-15	85.7	70.0	54.3
18	-16	87.5	71.3	55.2
18	-17	89.2	72.6	56.0
18	-18	91.0	73.9	56.8
18	-19	92.8	75.2	57.6
18	-20	94.5	76.5	58.4
18	-21	96.3	77.7	59.2
18	-22	98.0	79.0	60.0

98

60

Розрахунок склав:

Бідненко В.М.

Головний інженер:

Усков П. О.