




Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"


С.В. Малишев

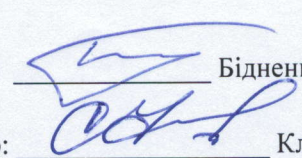
ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК


центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2024/2025рр.
від котельні по вул. Свободи, 2-3
включаючи споживачів кот. мкн 6, б.2-в

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T 1	T' 1	T 2
18	8	42,0	37,0	32,0
18	7	44,0	38,5	33,0
18	6	46,1	40,1	34,1
18	5	48,1	41,6	35,1
18	4	50,1	43,1	36,1
18	3	52,0	44,5	37,1
18	2	54,0	46,0	38,0
18	1	55,9	47,4	39,0
18	0	57,9	48,9	39,9
18	-1	59,8	50,3	40,8
18	-2	61,7	51,7	41,7
18	-3	63,6	53,1	42,6
18	-4	65,5	54,5	43,5
18	-5	67,3	55,8	44,3
18	-6	69,2	57,2	45,2
18	-7	71,0	58,6	46,1
18	-8	72,9	59,9	46,9
18	-9	74,7	61,2	47,7
18	-10	76,5	62,6	48,6
18	-11	78,4	63,9	49,4
18	-12	80,2	65,2	50,2
18	-13	82,0	66,5	51,0
18	-14	83,8	67,8	51,8
18	-15	85,6	69,1	52,6
18	-16	87,4	70,4	53,4
18	-17	89,1	71,6	54,2
18	-18	90,9	72,9	54,9
18	-19	92,7	74,2	55,7
18	-20	94,4	75,4	56,5
18	-21	96,2	76,7	57,2
18	-22	97,9	78,0	58,0

98

58

Розрахунок склав:  Біденко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.